


	H=1,50m	p.por.291,0m n.p.m.		H=1,90m
Rzędna istniejącego terenu	300,60			301,10
Rzędna projektowanego terenu	300,60			301,10
Rzędna osi proj. rurociągu	299,10			299,20
Odległość	0,00			25,70
Proj. spadek rurociągu, długość odcinka		i= 0,4% L=25,70		
Proj. średnica nominalna, materiał				

Will

HP80

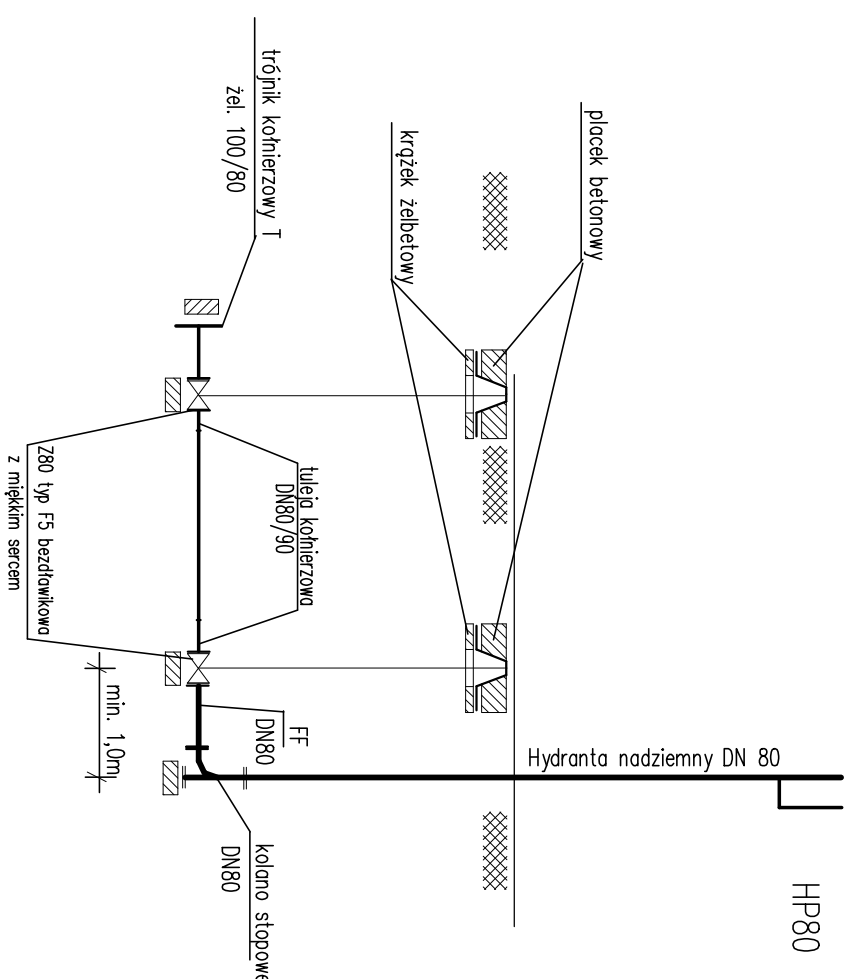

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GININA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	NR
PORAŹKA	PORAŹKA	KRAKOWSKA	4
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
NR DZIAŁKI		OBRĘB	
18/78, 1881, 1884/3, 1884/7, 1884/9, 1884/10 1884/13, 1884/15, 1884/17, 1884/18, 1884/19		PORAŹKA1	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
<p>ARCHISPORT Sp. z o.o. 51-640 WROCŁAW, UL. BRACI CIERNYCH 156 TEL./FAX: 071/ 348 90 87</p>			

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. EWA BĘŁKO	185/80/WBP, 581/85/UW	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. EWA DOBROWOLSKA	183/89/UW, 91/85/UW	
INSTALACJE SANITARNE			
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		SKALA	BRANŻA
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Z NAW. SYNTETYCZNĄ "MOJE BOISKO. ORLIK 2012"		1:100/200	INSTALACJE SANITARNE
		STADIUM	DATA
		PB	03.2009
RYSUUNEK		NR. RYS.	
PRZYŁĄCZE WODY DO HP 80		2012-POR.S-05	